


Orientering til
VVS-installatører og
rådgivende ingeniører.

Faktablad 4B

Version 1/2023 - KJ

Vandmålere skal monteres frit tilgængeligt og med nødvendig ekspansion i ledningerne. Det er vigtigt at måleren sidder, så den kan serviceres.

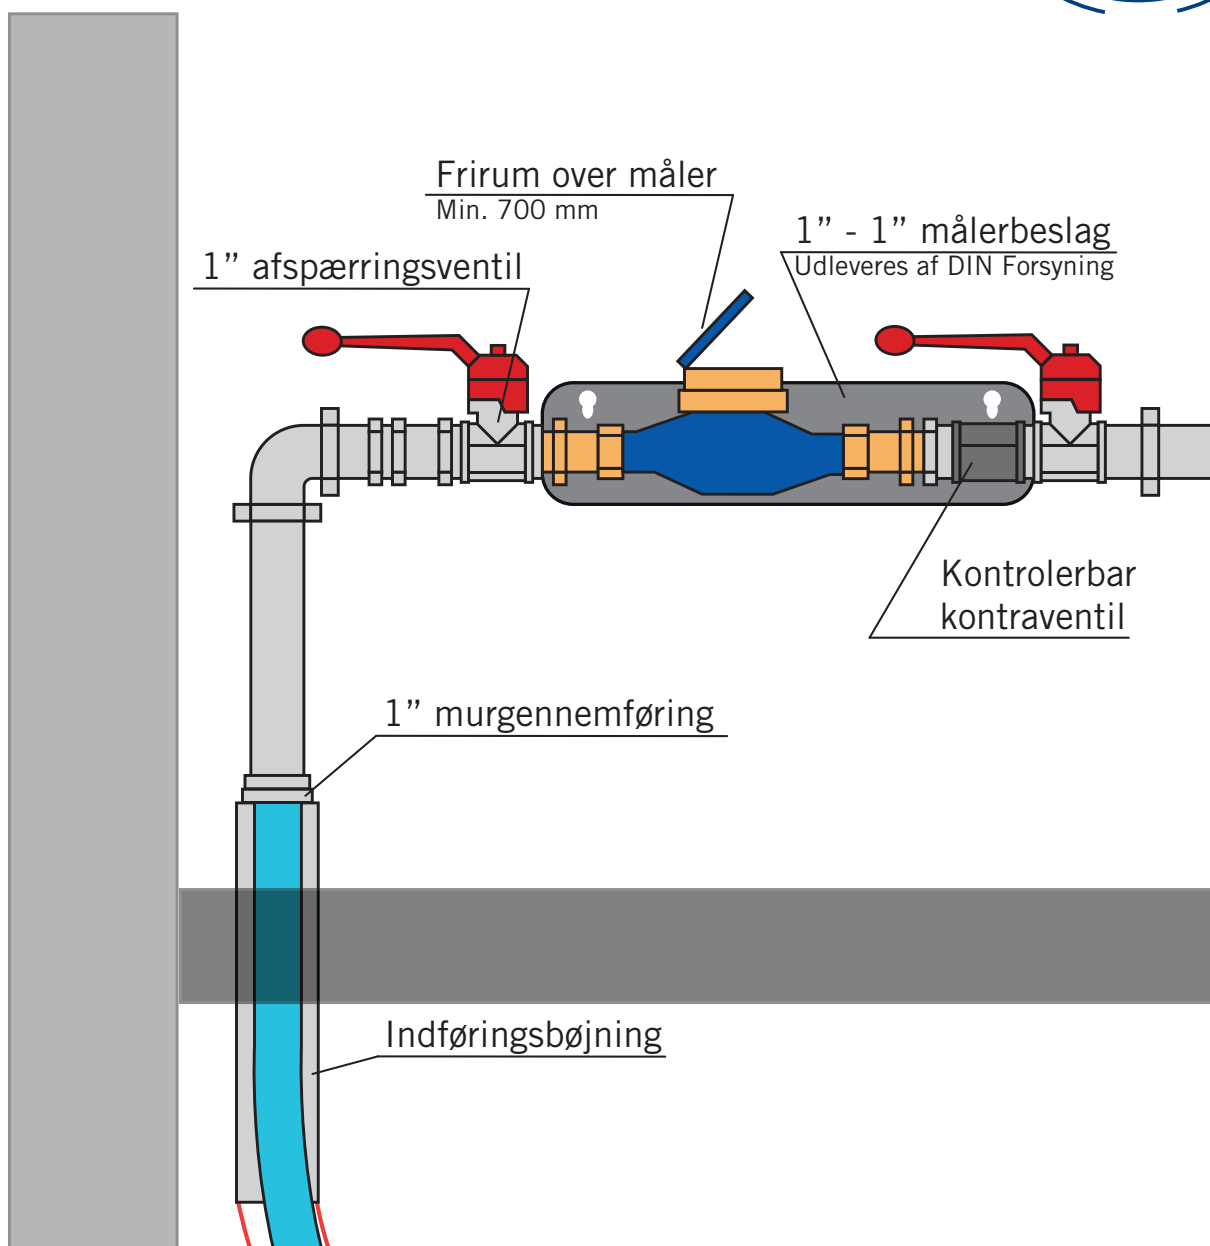

På dinforsyning.dk/drikkevand/vs finder du vores øvrige faktablade. Har du spørgsmål til vandinstallation, kan du kontakte målerafdelingen.



dinforsyning.dk



DIN
FORSYNING